




Detal A





Detal B

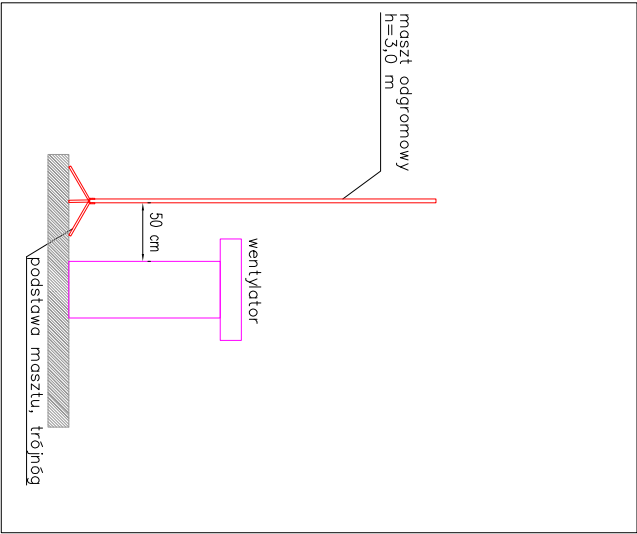

Detal C



1. Uchwył końcowy dla przewodów odprowadzających
2. Odcieg hakowy
3. Zacisk śrubowy
4. Rurka ochronna grubościenna
5. Złgęce kontrolne
6. Uziom szpilkowy
7. Druł FeZnØ8
8. Płaskownik FeZn30x4mm
9. Chodnik
10. Zacisk wkręcany dla płaskownika
11. Uchwył ścienny wkręcany za pomocą kołka wspierający naciąg (szt.2 – wsporniki rozmieścić tak aby dzieliły naciąg na 3 równe części)

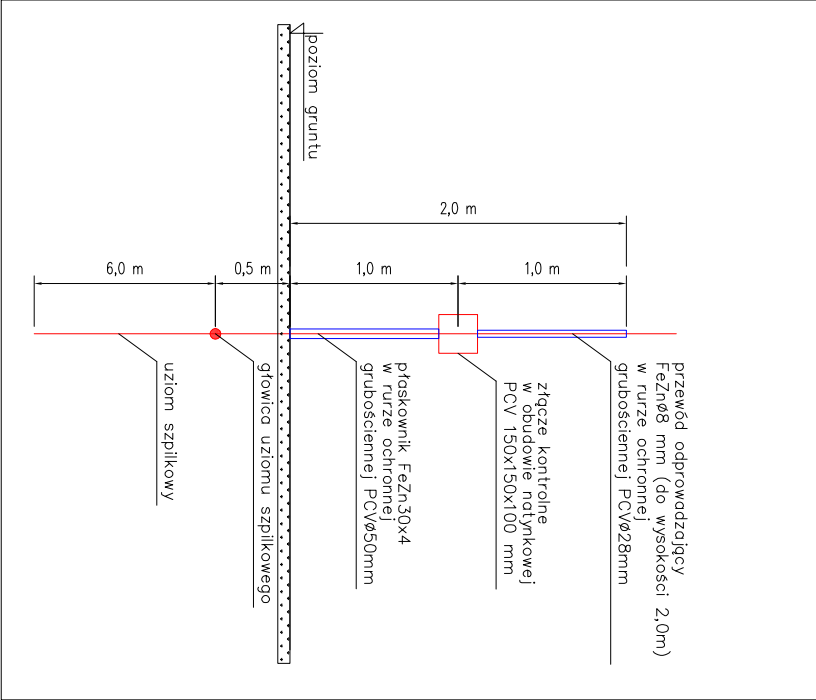

Nazwa inwestycji			
Projekt wykonawczy wymiany instalacji odgromowej i podgrzewania wpuśów dachowych w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie			
Inwestor	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
Lokalizacja	ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
Generalny Projektant	Studio Budowlane "Unity" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa		
Projektant inst. elektryczne	inż. Wiesław Giziński 64/Wa/73 w specj. inst. elektryczne		
Sprawdzający inst. elektryczne	mgr inż. Waldemar Duranc St-239/86 w specj. inst. elektryczne		
Opracowanie inst. elektryczne	Marek Kuśmerek Zbigniew Woński		
Tytuł rysunku:			
Szczegóły prowadzenia i podłączenia instalacji odgromowej			
Data: 05.2016r.	Skala -	Branża: Instalacje elektryczne	Rys. nr E-02 str. 18